

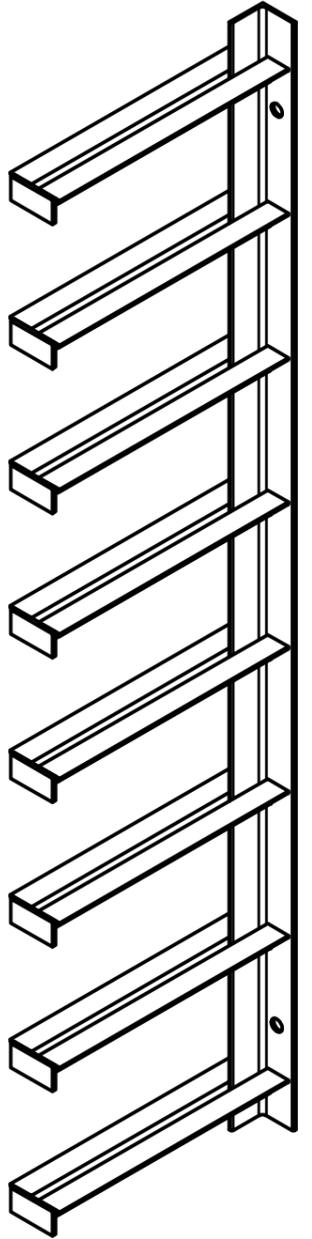
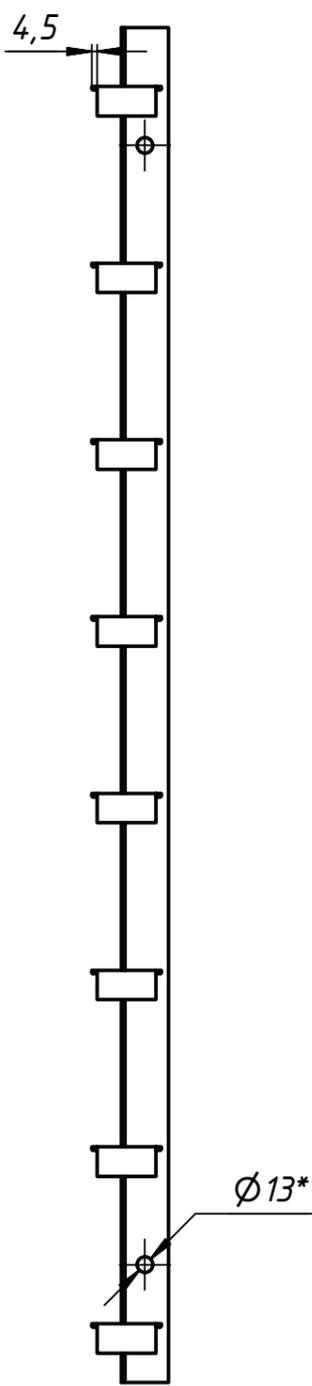


Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ХСИ 21.000.001.00 СБ

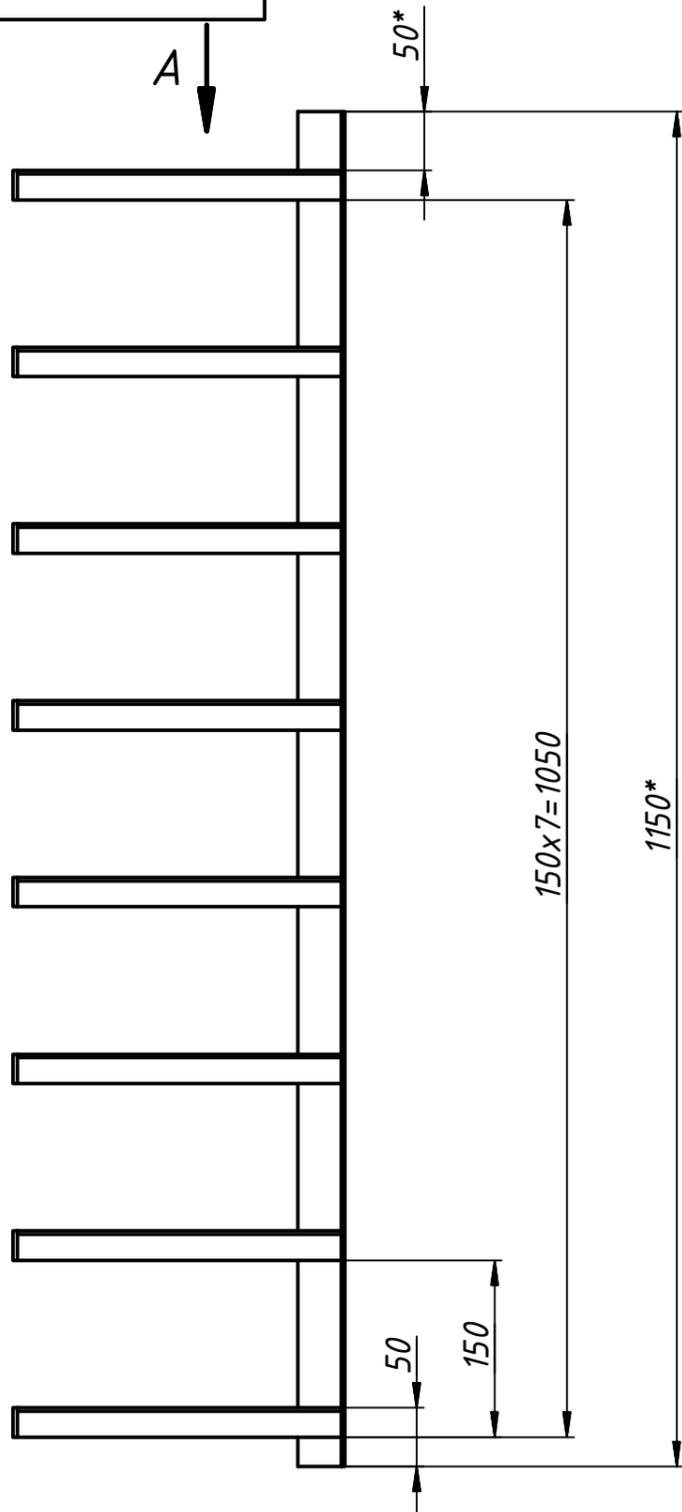

1. Толщина материала стойки и полки 3мм.
2. Климатическое исполнение УТ1,5
3. ТУ 3449-047-01394366-2010
4. Варианты исполнения:
 Покрытие лаком БТ
 Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89
 Органосиликатное покрытие ОС-12
 Покрашены и покрыты любым грунтом и краской.

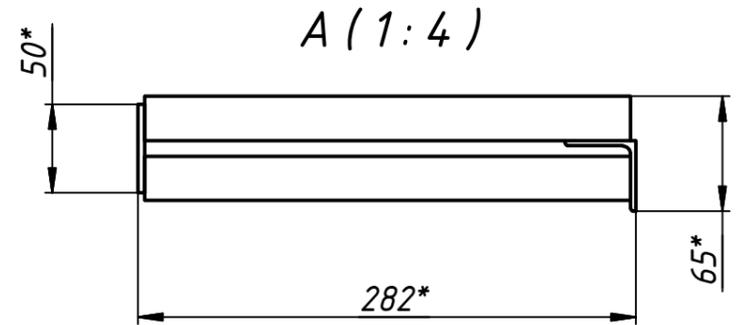

					ХСИ 21.000.001.00 СБ		
					Кронштейн кабельный полочный прямолинейный С2В		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Степанов А.В.		08.02.2017			1:6
Пров.		Смирнов Д.А.					
Т. контр.					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					 ТЕН@ OPALUBKA- LESA.RU		
Утв.		Давыденко А.П.					